


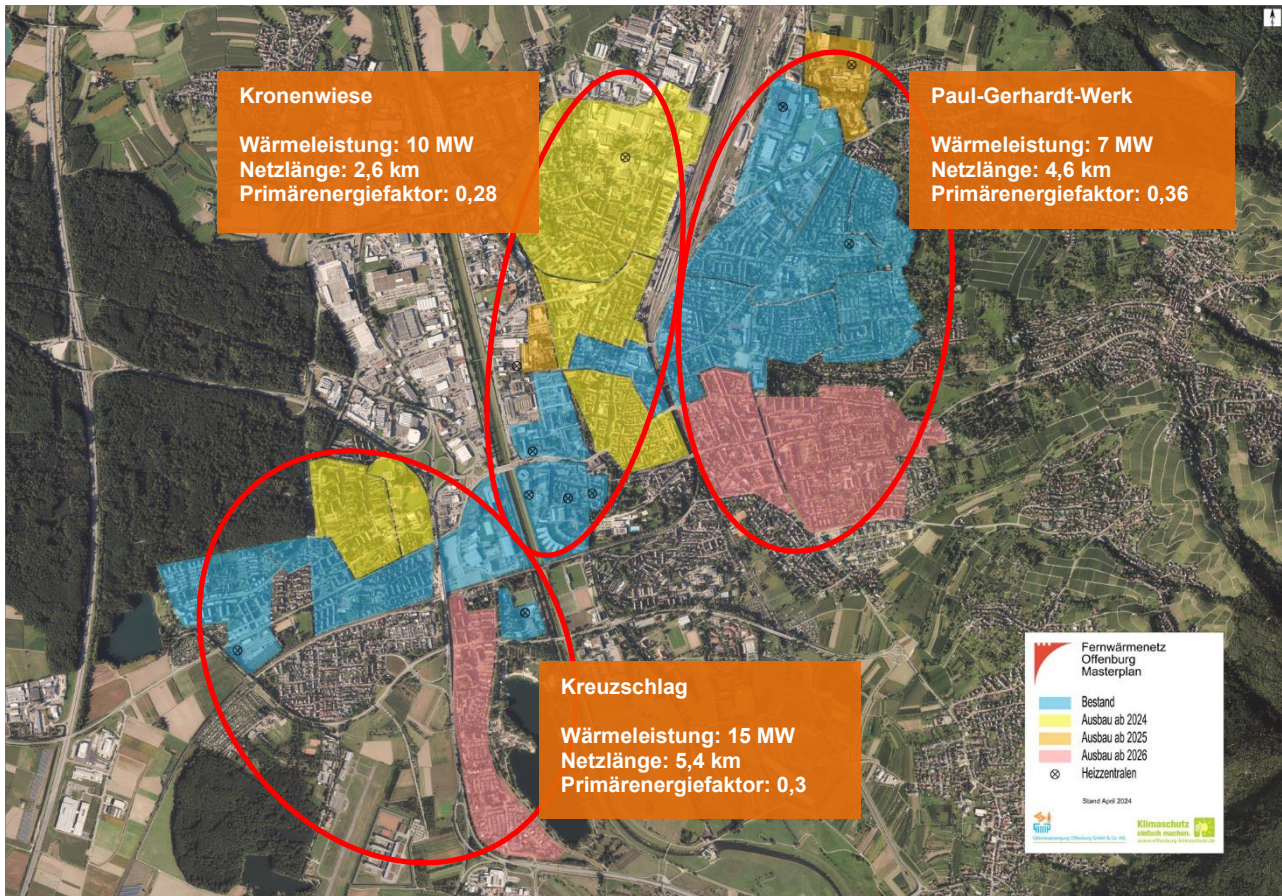

Wärmenetz	Kreuzschlag	Kronenwiese	Paul-Gerhardt-Werk
Primärenergiefaktor § 22 Absatz 3, GEG	0,3	0,28	0,36
CO₂-Emissionsfaktor Anlage 9 Nr. 1c, GEG	0 gCO ₂ eq/kWh _{Wärme}	0 gCO ₂ eq/kWh _{Wärme}	0 gCO ₂ eq/kWh _{Wärme}
Erneuerbare Energien-Anteil 2022 § 3 Absatz 2, GEG	0 %	7,8 %	0 %
GEG-Erfüllungsgrad § 44, GEG	180 %	189 %	138 %
Netzwärmeverluste 2022	1.375 MWh/a	438 MWh/a	1.120 MWh/a
Energiemix	90 % KWK (Erdgas) 9 % Kessel (Erdgas) 1 % Kessel (Heizöl)	86 % KWK (Erdgas) 8 % Wärmepumpe 6 % Kessel (Erdgas)	71 % KWK (Erdgas) 24 % Wärmepumpe 5 % Kessel Erdgas < 0,1 % Kessel (Erdöl)